


Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ

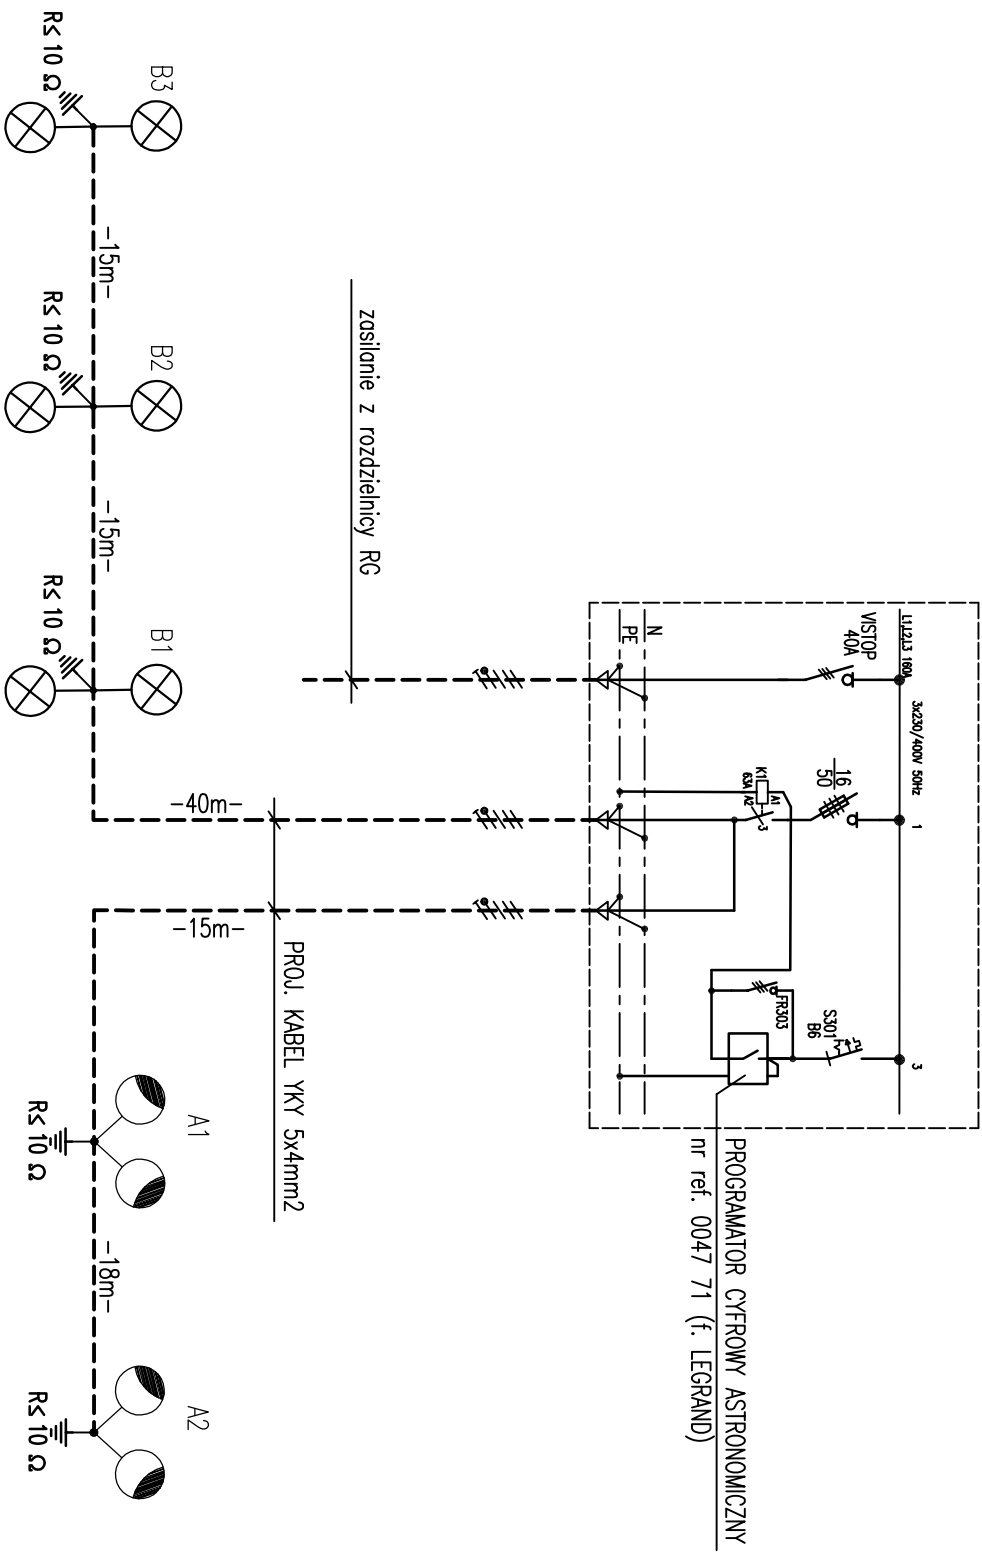

DANE TECHNICZNE:

1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230/400V
2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V
3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IP44
4. KLASA IZOLACJI: II

PARAMETRY SIECI:

1. NAPIĘCIE SIECI: – 230/400V
2. UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: – TN-S
3. UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ: – TN-S
4. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 - SIEĆ ZASILAJĄCA:
 - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA WG PN-HD 60364-4-41
 - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA WG PN-HD 60364-4-41
5. Moc szczytowa: – Psz= 1,1kW

LEGENDA:

A1
proj. słup oświetleniowy o wys. 6,0m z dwiema oprawami ze źródłem sodowym 1x150W, IP65 na wysokości o długości 1m oraz na betonowym betonowym prefabrykowanym

B1
proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem sodowym 2x70W na konstrukcji montowanej do muru oporowego

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel. (0-32) 227-61-89
219-05-65
fax (0-32) 219-05-66
ul. Krótka 5
43-100 TYCHY

GORGON

BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szelegiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I 010M-U, NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU – AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1		
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3		
Rysunek	Schemat oświetlenia zewnętrznego – tablica TOZ		
Projektant	inż. Andrzej Czernok	753/76/kt	
Opracował	tech. Piotr Wójtowicz tech. Adam Szyniczek		
Sprawdził	mgr inż. Bogdan Krokosz	54/96	